




VAKUM DEGAZÖRÜ STANDART MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

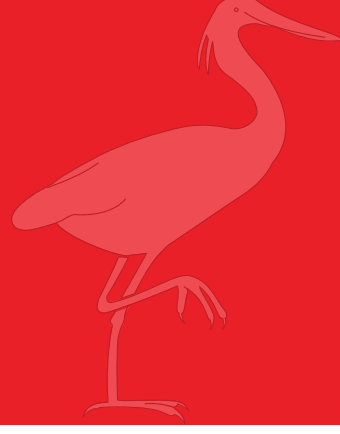

BÖLÜM 1

Sorumluluk ve Garanti Şartları

Güvenlik

BÖLÜM 2

Çalışma Prensibi

BÖLÜM 3

Cihaz Görünümü

BÖLÜM 4

Ürün Etiketi

BÖLÜM 5

Teslimat Kapsamı

Nakliye

Depolama

BÖLÜM 6

Yer Değiştirme ve Sökme İşlemleri

Ortam Şartları

Alışkan Şartları

BÖLÜM 7

Devreye Alma Öncesi Hazırlık

BÖLÜM 8

Montaj

BÖLÜM 9

Cihaz Kullanımı

Hata Kodları

Akış Diyagramı

SAYFA

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

10

10

11

11

11

13



Kurulumdan önce bu kılavuzu okuyunuz. Kurulum ve kullanım, yerel düzenlemelere ve kabul edilen doğru uygulama kurallarına uygun olmalıdır.

Sorumluluk ve Garanti Şartları

TANPERA Vakum Degazörü ısıtma, soğutma ve endüstriyel proses tesisatlarında su içerisindeki tesisata zarar verebilecek çözünmüş gazların vakum altında gaz ayrıştırma prensibi ile tesisattan uzaklaştırılmasını sağlayan paket tip teknolojik bir cihazdır.

- Cihazın teslimatı ile birlikte işletmecinin sorumluluğu başlar.
- Teslimat öncesi Montaj ve kullanma kılavuzunu okunmalıdır.
- Montaj ve kullanma kılavuzunu kontrol ünitesine yakın ve görünebilecek yerde bulundurulmalıdır.
- **Bölüm 5**'te yazılan Nakliye, Depolama, Yerleştirme ilgili maddeleri dikkat ederek çevre şartlarının uygunluğunu kontrol edilmelidir.
- **Bölüm 6**'da yazılan Ortam ve akışkan şartlarını dikkate alarak mekanik ve elektriksel montaj işlemlerini sadece yetkilendirilmiş ve ürünle ilgili bilgilendirilmiş kişi veya firmalara yaptırılmalıdır.
- Montaj işlemleri tamamlandıktan sonra **TANPERA**'yı arayarak ürün ile ilgili işletmeye alma öncesi kontrol formunu talep edilmelidir.
- Ürün ile ilgili işletmeye alma kontrol maddelerini tüm ürünler için tamamen sağlandıktan sonra **TANPERA**'yı arayarak işletmeye alma talebinde bulunulmalıdır.
- İşletmeye alma safhasında kullanıcı tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kişilerin refakatçilik yapmasını, ürünü teslim almasını ve verilecek kullanıcı eğitimin faydalanmasını sağlanmalıdır.
- İşletmeye alma öncesi cihaza kesinlikle müdahale etmeyiniz, oluşabilecek hasarlardan Firmamız sorumlu olmayıp, verilen Garanti şartları geçersiz olacaktır.
- Ürünlerin Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerlidir.

Güvenlik



“Elektrik” simge kelimesi ile birlikte, güvenlik bilgilerine uymamak elektrik akımına kapılmayı, ölüm veya ağır (geri döndürülemez) yaralanmalarla sonuçlanacağını belirtir.



“Tehlike” simgesi, kelimesi ile birlikte, yakın bir tehlikeyi belirtir; güvenlik bilgilerine uymamak ölüm veya ağır (geri döndürülemez) yaralanmalarla sonuçlanacağını belirtir.



“Sıcak Yüzey” simgesi, kelimesi ile birlikte, temasta bulunulacak yüzeyin 60°C nin üzerinde olduğunu ve güvenlik bilgilerine uymamak ağır (geri döndürülemez) yaralanmalarla sonuçlanacağını belirtir.



Cihaz devreye alma veya bakımı esnasında genel iş güvenliği tedbirlerini alınız.


Not

- Cihaz çalışma esnasında yüksek basınçlı sıcak su içermektedir. Bakım veya söküm esnasında cihazın devre dışı olduğunu ve sistemin basınçsız olduğundan emin olun.
- Cihaz bileşenleri ağır yüklerdir. Lütfen cihaz nakliye ve taşıma esnasında gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
- Cihaz sabit bir sistemde kullanılmalıdır.
- Cihaz dış mekan kullanımı için uygun değildir.
- Cihaz yanıcı ortamlar ve mineral yağlarla kullanım için uygun değildir.
- Partikül içermeyen temiz kullanım suyu ile çalıştırılmalıdır.

Çalışma Prensibi

	1. Durum Tank bekleme durumunda dolu ve pozitif basınçlıdır.
	2. Durum Pompa çalışmaya başlayarak tüp içerisindeki basıncı negatife düşürerek tüp içerisinde vakum oluşturur. Oluşan vakum altında su kaynamaya başlar. Pompa seviye sensöründen sinyal gelene kadar çalışır.
	3. Durum Pompa dönüşü durur su içerisindeki çözünmüş havanı ayrışması için 15 saniye vakum altında kalır. Bu esnada çözünmüş hava ayrışarak tankın üst bölümüne doğru birikir.
	4. Durum Selenoid vana açılarak vakum altındaki tüpe su dolmaya başlar. Tank doluluğu yükseldikçe vakum miktarı düşerek pozitif basınç oluşur.
	5. Durum Durum pozitif basınca ulaşan tüp içerisindeki çözünmüş hava purjörden tahliye edilir.

Cihaz Görünümü

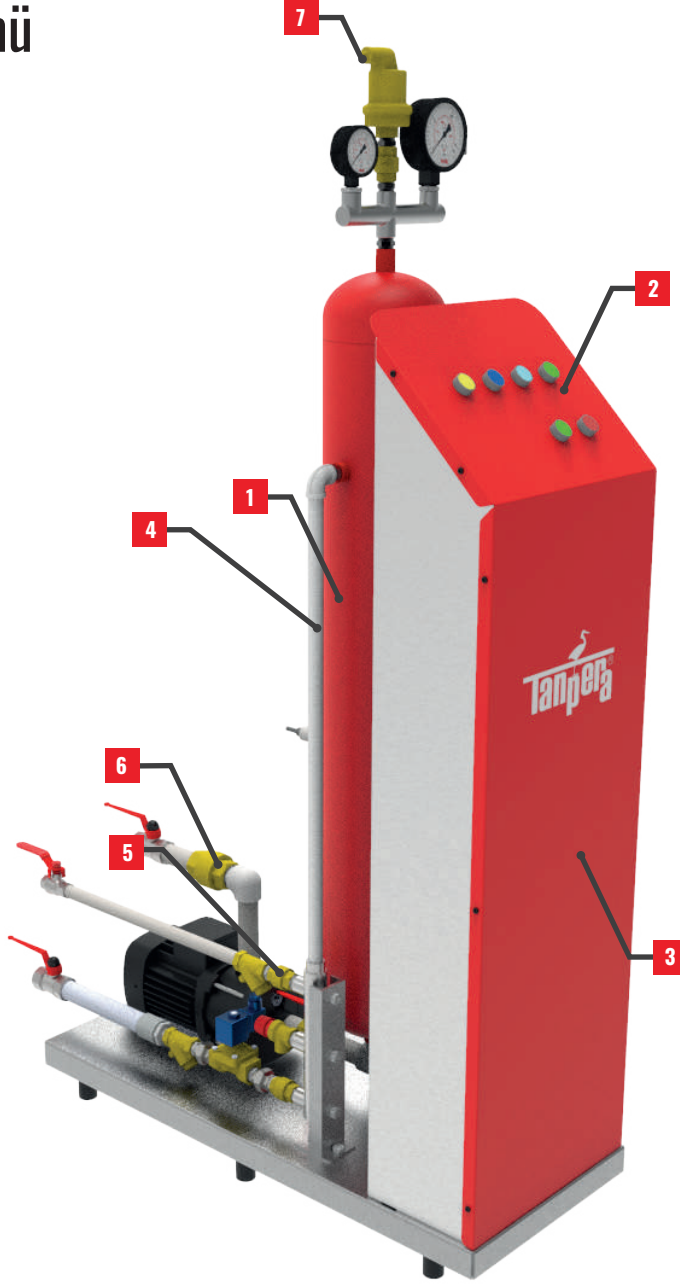

- 1 Vakum Basınç Sensörü
- 2 Kumanda Kontrol Panosu
- 3 Hidrolik Ünite
- 4 Manyetik Seviye Şarteli
- 5 Debimetre
- 6 Tank Dolum Valfi
- 7 Atılan Hava Miktarını Gösteren Debimetre

Ürün Etiketi



TVD.. Serisi

Vakum Degazörü

Model	TVD/S 24/10-P2
Dizayn Basıncı	10 bar
Test Basıncı	16 bar
Enerji	400 V, 50 Hz - 1,5 kW
Çalışma Sıcaklığı	80°C
Seri No	TVD0001

TANPERA A.Ş.

Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:380/C Pendik-İstanbul /TURKEY
servis@tanpera.com.tr - +90(216) 482 11 88



Teslimat Kapsamı

Teslimat kapsamı sevk belgesinde açıklanmaktadır. Cihaz teslim alındıktan hemen sonra malzeme, doğruluk ve hasar için gerekli kontrolleri yapın. Lütfen nakliye hasarlarını derhal bize bildirin.

Palet üzerinde:

- Kumanda kontrol paneli ve hidrolik ünite
- Basınç sensörü ve bağlantı kablosu
- Ağırlık sensörü ve bağlantı kablosu
- 2 adet R1' 50cm tank bağlantı fleksleri
- Montaj ve kullanma kılavuzu kitapçığı

Ek olarak:

- Genleşme tankı veya tankları
- Dinamik basınç dengeleme tankı

Nakliye

Nakliye esnasında ürünleri devrilmeyecek, ezilmeyecek ve ıslanmayacak şekilde nakliyesini yapılmalıdır.

- Ürünleri araçtan indirirken dikkatli şekilde düşmeyecek ve devrilmeyecek şekilde taşınması; gerektiğinde de taşıma araçları kullanarak depolama veya montaj yerine kadar taşınmasını sağlanmalıdır.

Depolama

- Ürünler kuru ve havadar ortamda depolanmalıdır.
- Ürünlerin olası Depremden veya başka nedenlerden dolayı devrilmeye karşı önlem alınmalıdır.
- Ürünlerin üzerine her hangi yük bindirmeyiniz ve üzerine bir cisim düşmeyecek şekilde depolanmalıdır.
- Ürünü su baskılarından ve üstten veya yanlardan gelebilecek ıslanmalarına karşı korunmalıdır.

Yer Değiştirme ve Sökme İşlemleri

- Elektrik kazalarını önlemek için enerji kesme işlemlerini yetkili kişiye yaptırılmalıdır.
- Mekanik sökme işlemlerinde işletme devredeyse güvenlik şartlarına dikkat edilmelidir.
- Mekanik sökme işlem öncesi tank ve hidrolik ünite içindeki suların tahliyesi yapılmalıdır.
- Mekanik sökme işlemleri sonrası nakil kurallarını dikkat ederek yer değişimini gerçekleştirilmelidir

Ortam Şartları

- Ürünler kuru ve havadar ortamda çalıştırılmalıdır.
- Ürünler zeminden ve yukarıdan gelebilecek su baskınlarına ıslanmalarına karşı korumalıdır.
- Cihazın Servis ve bakım hizmetlerinde gerekebilecek su tahliyeleri için imkan sağlanmalıdır.
- Genleşme tankı servis ve bakımı için (yan yatırılması durumu) belirli mesafe bırakılmalıdır.
(Tank devrilme ölçücü = Tank yüksekliği (H) +1000 mm)
- Hidrolik& kumanda ünitesinin çevresinde servis bakım hizmetleri için en az 600 mm boşluk bırakılmalıdır.

Akışkan Şartları

- Isıtma /Soğutma sistemine standartlara uygun kalitede su ile doldurulmalıdır.
(Alman Mühendisler Birliği DIN 2035 normuna uyulması tavsiye edilir)
- Isıtma/Soğutma sistemindeki hava veya gaz tahliyeleri yapılmalıdır.
- Isıtma/Soğutma sistemdeki tortu ve pislikleri ayrıştırmak için tesisat yıkama işlemi yapılmalıdır.

Devreye Alma Öncesi Hazırlık

Devreye alma ve montaj öncesi hazırlık için aşağıdaki formu lütfen inceleyiniz. Elektriksel ve Mekanik bağlantılar yapılmadan önce aşağıdaki formu inceleyiniz. Şartlar sağlandığında devreye alma için firmamız ile iletişime geçiniz.

Proje Adı:		Firma Adı:		Tarih	
Proje Adresi:		Telefon:			
		Mail:			
ÜRÜN TİPİ:		SERİ NO:			
1	Cihaz ısıtma devresindemi soğutma devresindemi çalışıyor?				
2	Cihazın bulunduğu devrenin adı nedir?				
3	Cihaz doğru yerde, doğru devre için ,sistem dönüş hattına yakın ve aynı seviyede mi?				
4	Hidrolik Ünitenin ve özellikle Membranlı tankın zemini düz mü?				
5	Gerekirse su baskınlarına ,zeminden (örn.kaide) ve yukarıdan gelebilecek ıslanmalarına karşı koruma yapıldı mı?				
6	Cihazın emniyet ventili açma durumunda oluşacak su baskınları için tahliye yapıldı mı? Emniyet ventili gözlemlenebilir mi?				
7	Genleşme tankı için servis Hizmeti verilmesi durumunda cihaz etrafında boşluklar bırakıldı mı? (Devrilme ölçüsü = H+1000mm)				
8	Hidrolik& kumanda ünitesinin çevresinde servis bakım hizmetleri için en az 600 mm boşluk bırakıldı mı?				
9	Cihaz kuru ve havadar ortamda mı çalıştırılıyor?				
10	Isıtma /Soğutma sistemi standartlara uygun kalitede su ile dolduruldu mu?				
11	Isıtma/Soğutma sistemi standartlara uygun su kaçak testi yapıldı mı?				
12	Isıtma/Soğutma sistemindeki hava veya gaz tahliyeleri yapıldı mı?				
13	Isıtma/Soğutma sistemi için flaşing (yıkama) işlemi yapıldı mı?				
14	Isıtma/Soğutma sistemi çalıştırılması gereken işletme basıncına getirildi mi?				
15	Enerji beslemesi hidrolik ünitenin arka bölümüne kadar standartlara uygun getirildi mi?				
16	Enerji beslemesi Trifaze (380 V) olup bağlantı öncesi voltaj değerleri ölçüldü mü?				
17	Enerji beslemesinde kullanılan kablo kesitleri cihazın çekebileceği gücü bağlı uygun çapta mı?				
19	Sistem dönüş hattından, araları en az 500 mm olmak şartıyla uygun çapta (5metreye kadar 1", 5 - 10 metre 1 1/4") genleşme ve basınçlandırma hatları çekildi mi?				
20	Sistem dönüş hattına cihaz ile birlikte verilen basınç sensörün bağlantısı için R ½" çapında manşon tesisatta monte edildi mi?				
21	Cihazda mevcut olan otomatik su besleme sistemi için standartlara uygun besleme suyunu ,cihaza kadar en az R ½" çapında boru tesisatı ile yapıldı mı?				
22	Hidrolik ünitadaki bağlantılar 5 adetten oluşur , 2 adet sistem dönüş hattına genleşme/basınçlandırma, 2 adet cihaz ile birlikte verilen fleks bağlantı seti ile ve 1 adet otomatik su besleme hattı için bağlantıları ve sızdırmazlık kontrolleri yapıldı mı?				
23	Cihaz ile birlikte verilen dinamik basınçları önleyici küçük hacimdeki genleşme tankı sistemin dönüş hattına bağlandı mı?				
NOTLAR					
.....					
.....					
.....					
.....					
YUKARIDAKİ TÜM MADDELERİN TAMAMLANDIĞINI BEYAN EDERİZ					
İşletmeye Alma Talep Eden Şirket Ünvanı :					
Yetkili Adı Soyadı:					
Yetkili Ünvanı:.....					
Tarih :					
İmza					

Montaj

Elektrik: Cihazın elektriksel bağlantılarını yapılabilmesi için 5*1,5mm² çapında trifaze elektrik hattı ve otomatik şalterli bir pano gerekmektedir. Cihaz içerisinde kaçak akım rölesi bulunmaktadır. Cihazın elektriksel bağlantıları için hidrolik ünitesinin arka tarafından PG25 rakorundan çıkan elektrik kablusunun uygun şekilde panoya girilmesi gerekmektedir. Kumanda kontrol panosunun açılmaması sadece montaj için bırakılan elektrik kablusunun bağlantısı yapılmalıdır.

Mekanik:



1 Numaralı Bağlantı: Su Geliş Hattı Isıtma sisteminin dönüş hattına bağlantısı, arada kesinlikle kesme vanası kullanmayınız, kullanılırsa da açma/kapama yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını önleyiniz. 5 metre mesafeye kadar R1", 15 mt ye kadar R1 ¼", daha uzun ve karmaşık durumlar için firmamıza danışınız.

2 Numaralı Bağlantı: Şebeke Suyu Bağlantısı, Isıtma suyu standardına uygun şartlandırılmış, asgari ön basınç p=1 bar azami basınç: 10 bar, R ½" bağlantı çapı

3 Numaralı Bağlantı: 380 V elektiriğe trifaz bağlantısı yapılmaktadır.

4 Numaralı Bağlantı: Su Gidiş Hattı Isıtma sisteminin dönüş hattına bağlantısı, arada kesinlikle kesme vanası kullanmayınız, kullanılırsa da açma/kapama yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını önleyiniz. 5 metre mesafeye kadar R1", 15 mt ye kadar R1 ¼", daha uzun ve karmaşık durumlar için firmamıza danışınız.

Cihazın Arkadan Görünümü

Cihaz Kullanımı

Auto Mod: Ayarlanan çalışma basıncına göre vakum ile hava ayrıştırma işlemini otomatik olarak yapılmasını sağlamaktadır. Üzerindeki zaman ayar rölesi ile çalışma sıklığı değiştirilebilmektedir.


Stop Mod: Cihaz üzerindeki tüm ekipmanların emniyetli bir şekilde kapatarak cihazı bekleme moduna almaktadır.


Hata Kodları

Kırmızı Sinyal: Tankta su olmadığı anlamına gelir.

Sarı Sinyal: Pompa çalışmıyor.

Akış Diyagramı

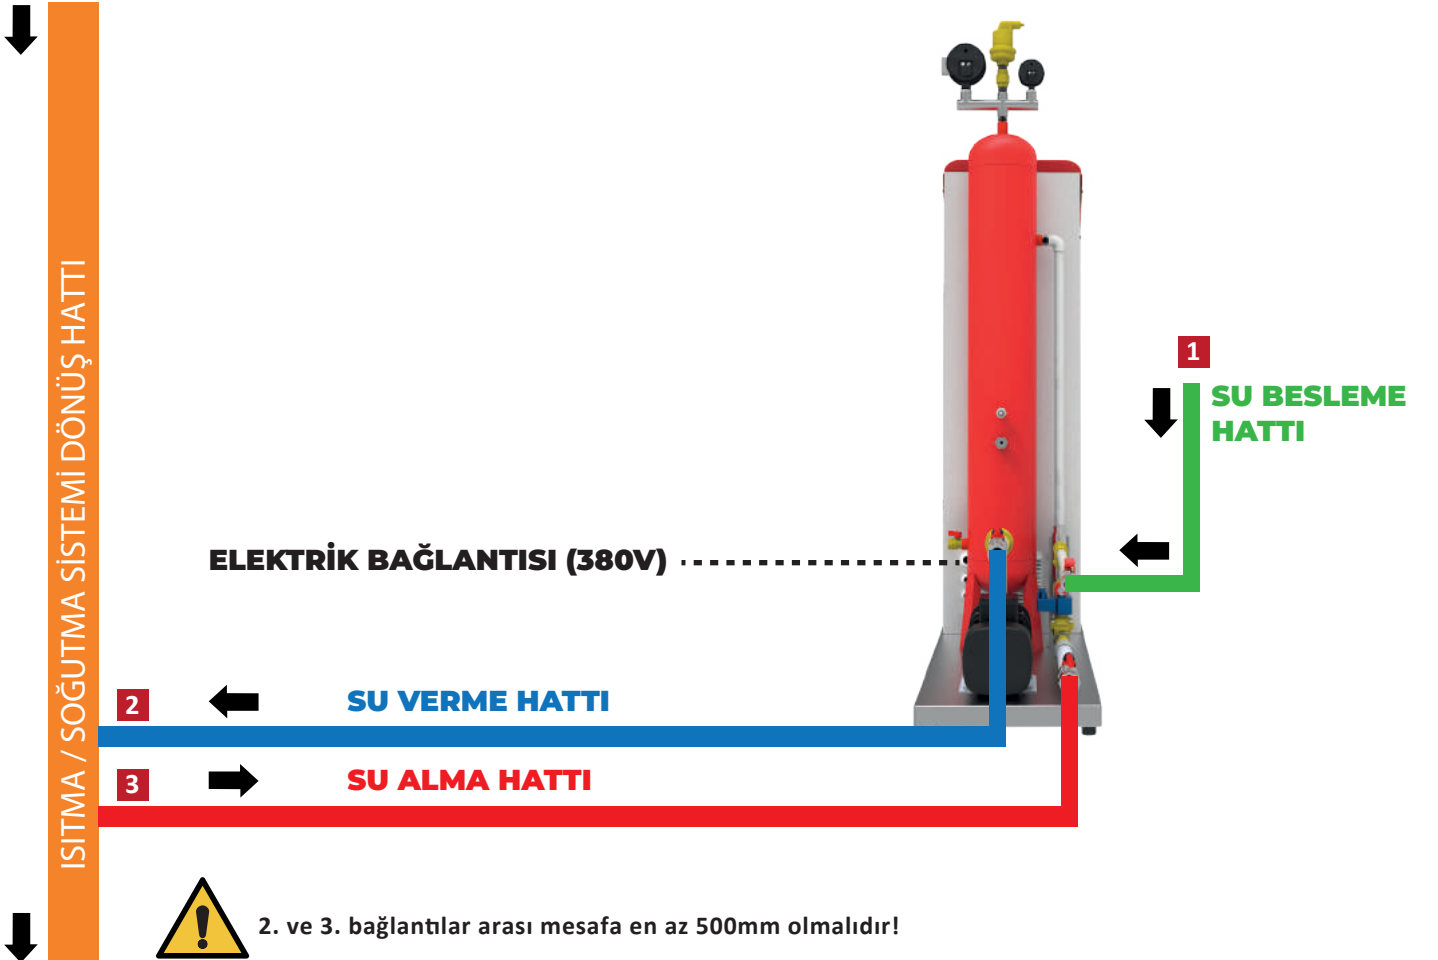

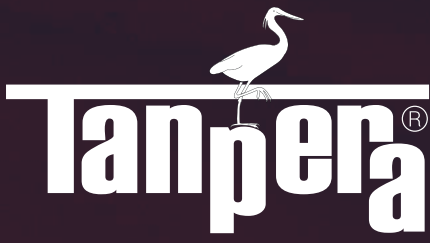

VAKUM DEGAZÖRÜ STANDART MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU



Tanpera A.Ş.

Şeyhli Mah. Ankara Cad. No: 380/C
34906 - Pendik - İstanbul / TURKEY
+90 216 482 11 88
info@tanpera.com.tr
www.tanpera.com.tr

Tanpera GmbH

Ludwig-Lange-Straße 9
67547 Worms / GERMANY
+49 176 21359745
info@tanpera.de
www.tanpera.de

